


Der lichte Durchgang des SE ergibt sich aus der Elementbreite -260mm. Beachten Sie bitte, daß das Mindestmaß für Rollstuhlfahrermm beträgt.

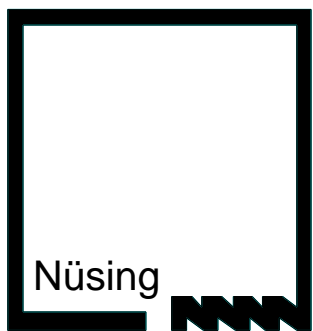

- mobile Trennwände
- Glaswände
- Faltwände
- Thekenabschlüsse
- Akustikplatten

Postf.5723 48031 Münster Tel.0251/780010
Fax 0251/7800127 und 0251/7800145

		Oberfläche	Maßstab 1:-	Gewicht
		NW 100		
Bearb.	Datum	Name	Einbau einer Schluftpür (SE)	
Gepr.	03.99	R.S.		
Norm			Zeichnungsnummer	Komm.-/Artikelnummer
			04.01.5102p	
Urspr.:	Ers. für:	Ers. durch	Blatt	von